

LEGENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
	PROIBIDO FUMAR	03
	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	01
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA (DIREITA)	02
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA (ESQUERDA)	03
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA (PARA FRENTE)	02
	SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR	02
	EXTINTOR PORTÁTIL A INSTALAR (PQS-ABC)	02
	EXTINTOR PORTÁTIL EXISTENTE	02
	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	03*
	PAINEL DISJUNTORES EXISTENTE	02*
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	06


OBSERVAÇÕES

* FOI IDENTIFICADO EM PLANTA APENAS DOIS PAINÉIS DE DISJUNTORES QUE SÃO OS QUE EXISTEM NO LOCAL, SENDO QUE HAVERÁ UM OU MAIS PAINÉIS REFERENTES A ÁREA DA AMPLIAÇÃO, QUE SERÁ IDENTIFICADO APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO ELÉTRICO. PORTANTO, SERÃO PREVISTAS NESSE MOMENTO 03 PLACAS DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.


OBS 1. NOS EXTINTORES EXISTENTES DEVERÁ SER VERIFICADA A VALIDADE E CARGA DE CADA EQUIPAMENTO, BEM COMO SE OS MESMOS ESTÃO INSTALADOS LIVRES DE OBSTÁCULOS, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº05 PARTE 3.1/2016 E RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº12/2021.

OBS 2. PREVER TOMADA PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, TANTO NA ÁREA EXISTENTE COMO NA ÁREA DA AMPLIAÇÃO.

OBS 3. AS PLACAS DE "PROIBIDO FUMAR" E "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" PODERÃO TER FORMATO QUADRADO (20x20mm) EM FUNDO BRANCO, SENDO QUE A SINALIZAÇÃO DEVERÁ RESPEITAR AS CORES INDICADAS.

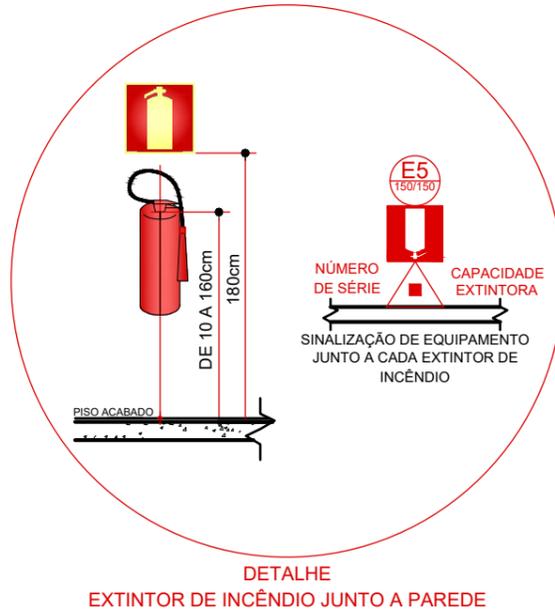

DETALHE EXTINTOR DE INCÊNDIO JUNTO A PAREDE

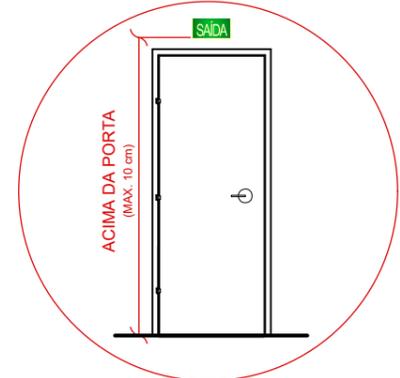

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA ACIMA DA PORTA

Município de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

CLISAM
PSPCI - PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Rua José de Alencar, s/nº - Bairro Piratini - Sapucaia do Sul

PLANTA BAIXA DETALHES	Secretário:	Projeto:	Escala:	Prancha:
	Rafael Stroher	Arq. Bruna Berwanger CAU A66673-4 MAT. Nº 6884	1/100 Data: AGO/2023	ÚNICA